
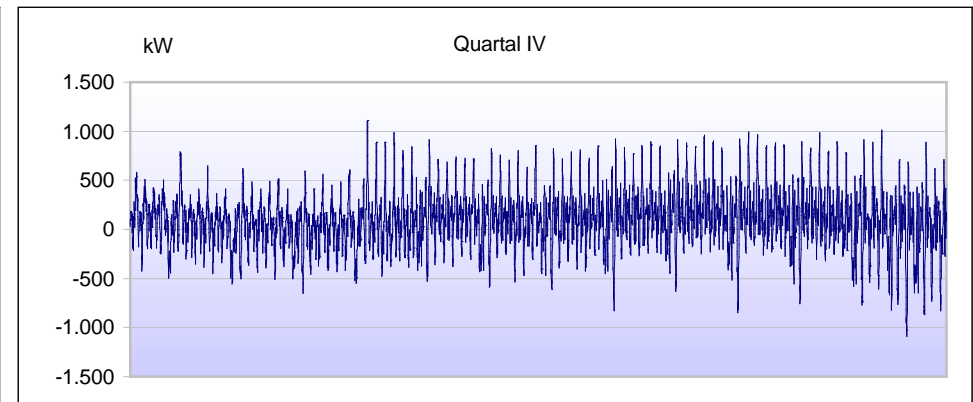
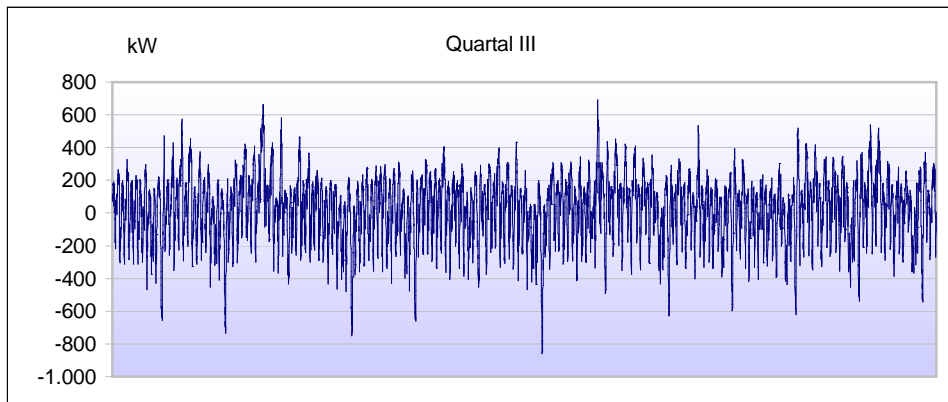
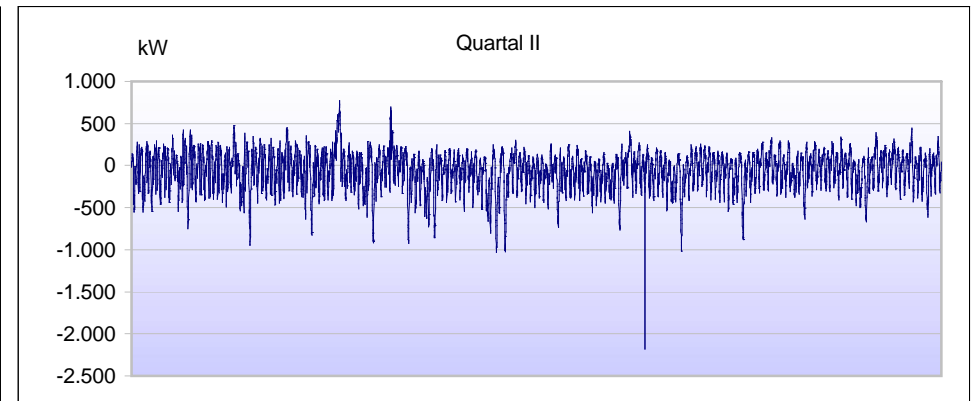


Netzgebiet

Ergebnisse der Differenzbilanzierung

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV

GJ 2008

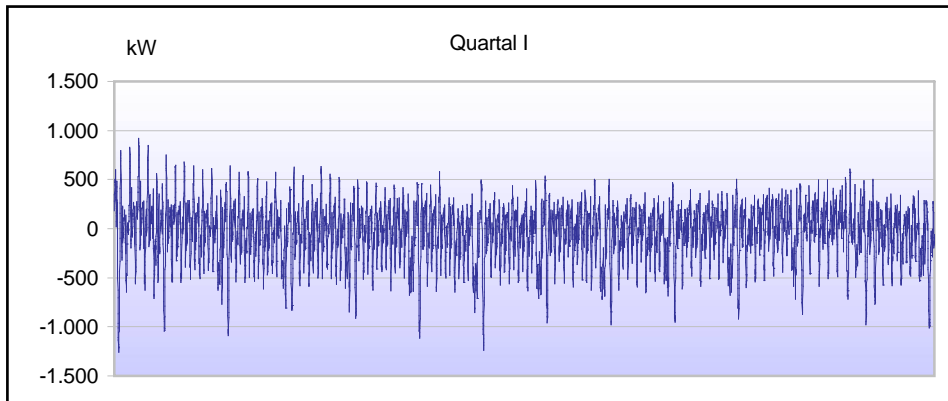

Jahresarbeit	0 kWh
Höchstleistung	1.112 kW
Datum/Zeit P _{max}	26.10.2008 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.